

MALLIPIIRUSTUS



SÄHKÖT		
ID no	KORKO AP+	KERROS
10	+0.000	1
11	+3.000	2

RAKENNEPIIRUSTUS		No
TYÖN NIMI		
VÄLISEINÄELEMENTTI		V-01 MK
VALMISTETAAN: KPL		EI MK:SSA
TOIMISTON NIMI		SUUN
PVM	TARK	
SUUNN	TYÖN No	PIIR No
RAK		V-01

TARVIKELUETTELO							
KOODI	TAVARANIMIKE	LAATU	MÄÄRÄ	PAINO	VALMISTAJA	REV.	PVM.
VS-120	VS-VAARNALENKKI		3 KPL				
VS-80	VS-VAARNALENKKI		3 KPL				
JB16	NOSTOLENKKI	S235JRG2	2 KPL				
VEMO M16	SISÄKIERRE, 1168-A		2 KPL				

ELEMENTIN PAINO: 5,0 t
 BETONI KÄYTTÖIKÄ 100v.; C25/30; RASITUSLUOKKA XC1
 TOTEUTUSLUOKKA 2
 KIVIAINEEN MAKSIMI RAEKOKO 16mm
 TERÄS: ϕ = B500B TAI VASTAAVA, ϕ = S235JRG2, VERKOT B 500 K
 BETONIPEITTEEN NIMELLISARVO 25 mm, SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10mm
 VALMISTUSTOLERANSSIT: BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2003, LUOKKA N
 PINTALUOKKA: MUO-A / THI-A
 TERÄSTEN JATKOSPITUUDET: ϕ 12=600 mm, ϕ 10=500 mm, ϕ 8=450 mm,
 VERKKOJEN JATKOKSET 2 SILMÄVÄLIÄ
 PIELITERÄKSET JATKETAAN NURKISSA

SÄHKÖVARAUSTEN MERKINTÄOHJE

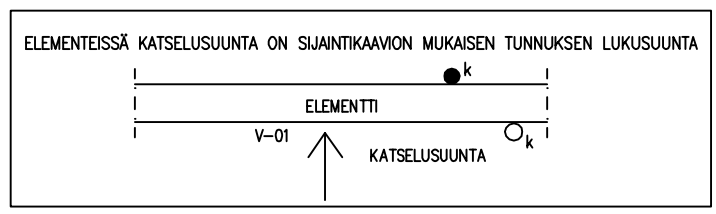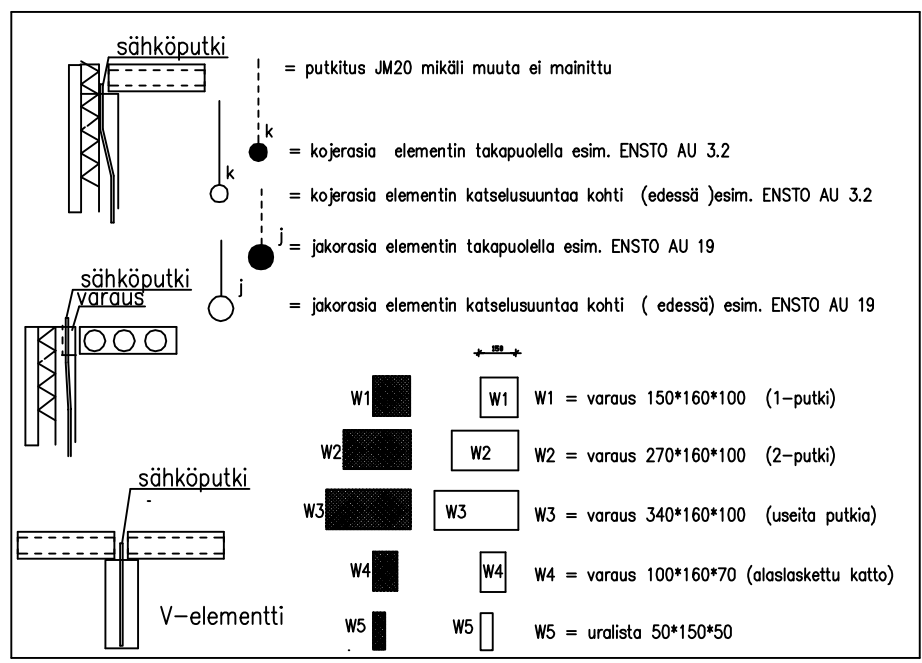

MALLIPIIRUSTUS

RAKENNEPIIRUSTUS		No
TYÖN NIMI		
VÄLISEINÄELEMENTTI	V-01	MK
VALMISTETAAN: KPL		EI MK:SSA
TOIMISTON NIMI		SUUN
PVM	TARK	
SUUNN	TYÖN No	PIIR No
RAK		V-01