


ELEMENTIN PAINO 5,0 t
 BETONI: KÄYTTÖIKÄ 100v.; C35/45; RASITUSLUOKKA XC2;
 TOTETUSLUOKKA 3
 KIVIAINEEN MAKSIMI RAEKOKO $\phi 16$ mm
 TERÄS B 500B TAI VASTAAVA
 VALMISTUSTOLERANSSIT: BETONIELEMENTTIEN TOLERANSSIT 2003, LUOKKA N
 BETONIPUITTEEN NIMELLISARVO 30 mm, SALLITTU MITTAPOIKKEAMA 10 mm
 ELEMENTTIEN VÄLIAIKAINEN TUENTA VAIN NOSTOLENKKIEN KOHDALTA
 ELEMENTTIEN SIJAINTI KATSO TASOPIIRUSTUS
 VIISTEET 15 x 15 mm MERKITYIHIN NURKKIIN

LISÄHAAT 2+2 $\phi 10$ k150

RAUDOITUS		HAAT JA LENKIT											
PÄÄTANGOT													
A		D		U									
C		B		Z									
J		X		Y									
TYYPPI	N:o	ϕ	KPL	L	a	b	c	d		u°	v°	r	
A	1	25	4	6770									
A	2	20	2	7180									
D	1	10	3	2770	1200	400	1200					30	
D	2	12	4	2650	1200	290	1200					36	
D	3	12	2	2570	1200	210	1200					36	
D	4	16	2	2850	1200	500	1200					48	
D	5	12	2	2210	900	500	900					36	
U	1	8	46	2110	120	430	530					30	
U	2	12	4	2150	150	430	530					36	
U	3	8	3	1510	120	430	230					24	
Z	1	16	1	2900	600	800	200					48	
TARVIKE	LAATU	KOKO			MÄÄRÄ/ELEM.		PIIR. N:o						
NEOPREN	SHORE 60	20x10x7200			1								
TAPPI	B500B	T12 L650			6								
NOSTOLENKIT	S235JRG2	$\phi 25$			2								

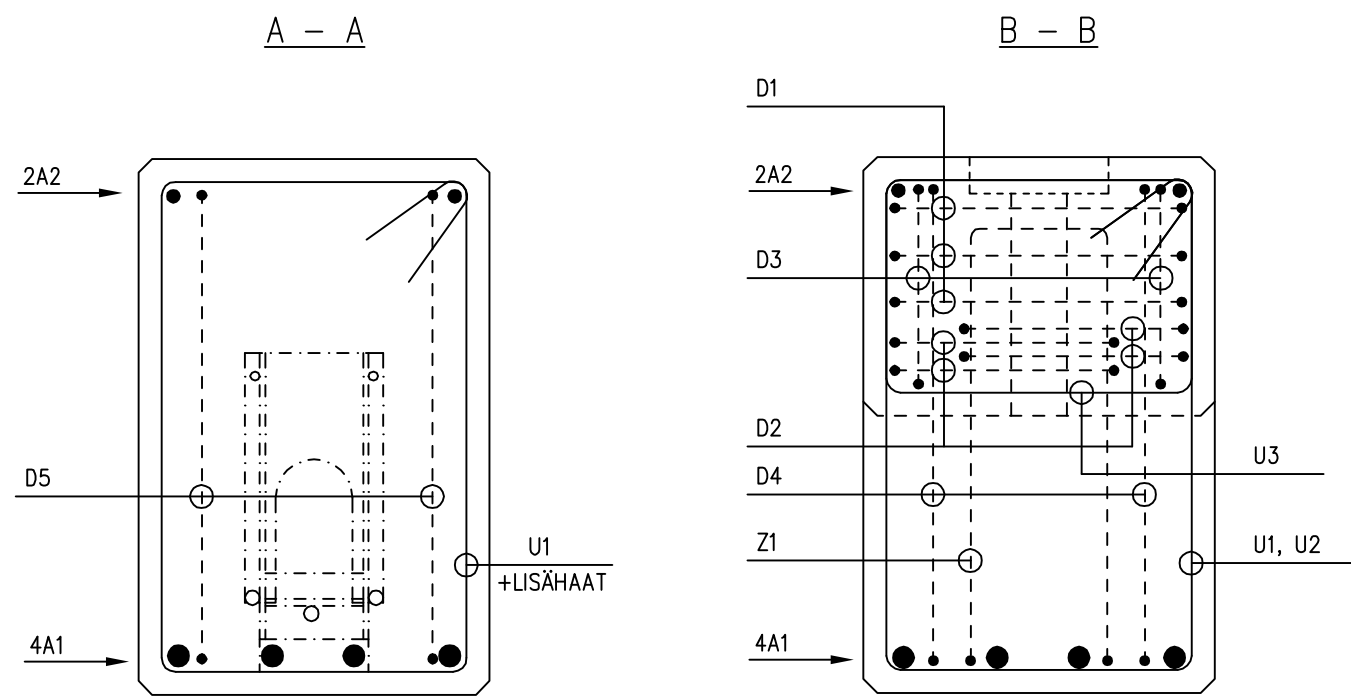

26.02.2010

MALLIPIIRUSTUS

ID no	KORKO AP+	KERROS	
18	+0.000		
RAKENNEPIIRUSTUS			No
TYÖN NIMI			
PALKKIELEMENTTI		K-01	MK
VALMISTETAAN: KPL			EI MK:SSA
TOIMISTON NIMI			SUUN
PVM	TARK		
SUUNN	TYÖN No	PIIR No	
RAK		K-01	